


ろ過池構造図

S=1:40


平面図

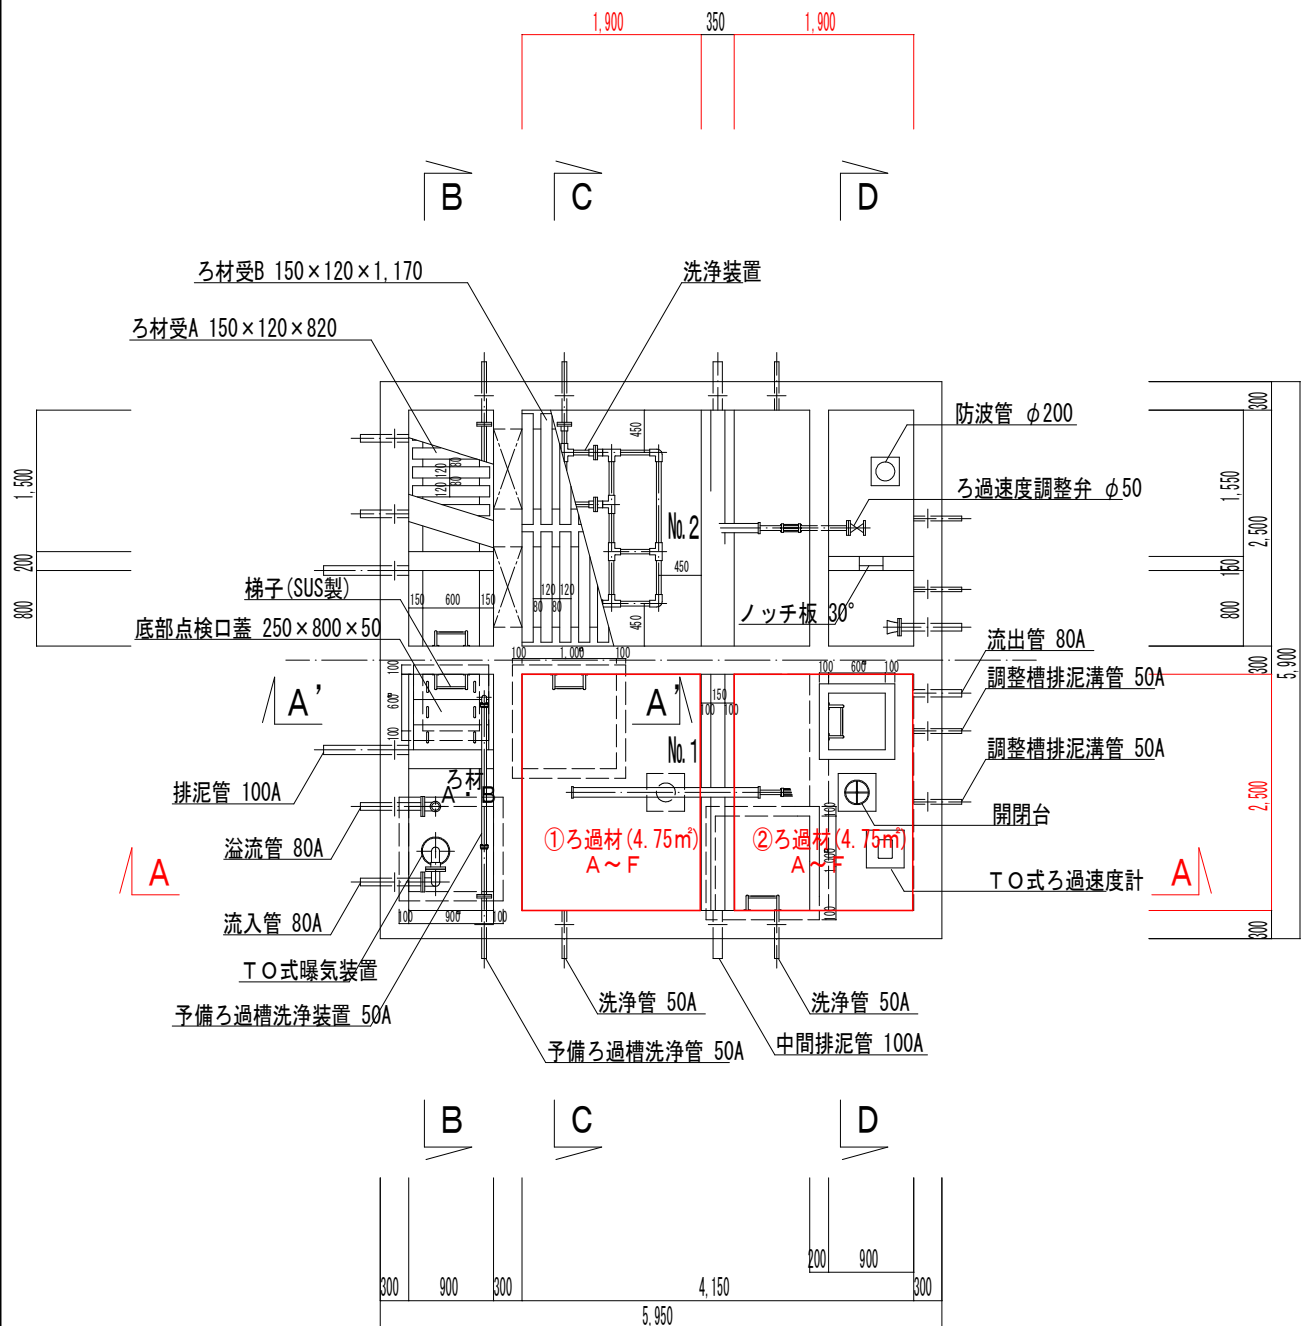


ろ過材設置 60袋+54袋+54袋+108袋+200袋+268袋=744袋 (11.16m³)
ろ過材取替面積 A=①4.75m²+②4.75m²=9.5m²
ろ過材A 60袋 (φ60~40mm) 15L/袋
ろ過材B 54袋 (φ40~20mm) 15L/袋
ろ過材C 54袋 (φ20~12mm) 15L/袋
ろ過材D 108袋 (φ8~4mm) 15L/袋
ろ過材E 200袋 (φ0.55~0.46mm) 15L/袋
ろ過材F 268袋 (φ0.36~0.26mm) 15L/袋
支給品積込運搬(0.36km) 11.16m³×1.8=20.09≒20 t
人力運搬(0.03km) 11m³
受材設置 9.5≒10m² (12枚、12.6m)
FRP製ろ過材受板(受材) 12枚 (W567×L1,167 ×H40)
ろ過材受網(受材) 12.6≒13m (W1,240m)
ろ過材設置 11m³
既設ろ過材撤去 (400+300+160+80+80+90)×(4.75+4.75)=10.55≒11m³
既設ろ過材処理 11m³

位置図

S=1:2000

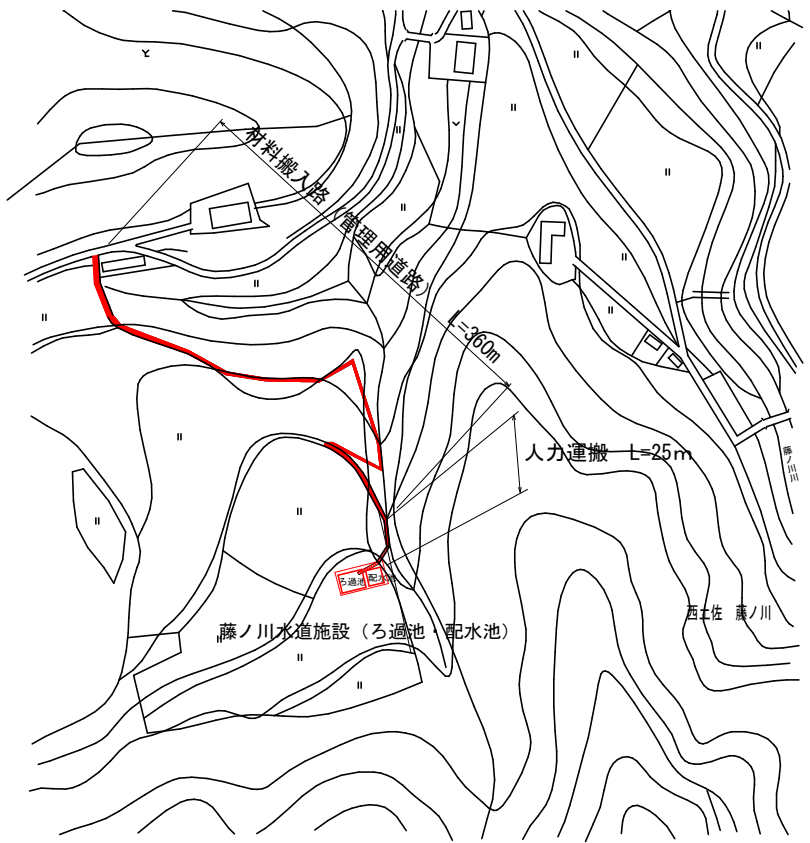

A-A断面図 (No.1)

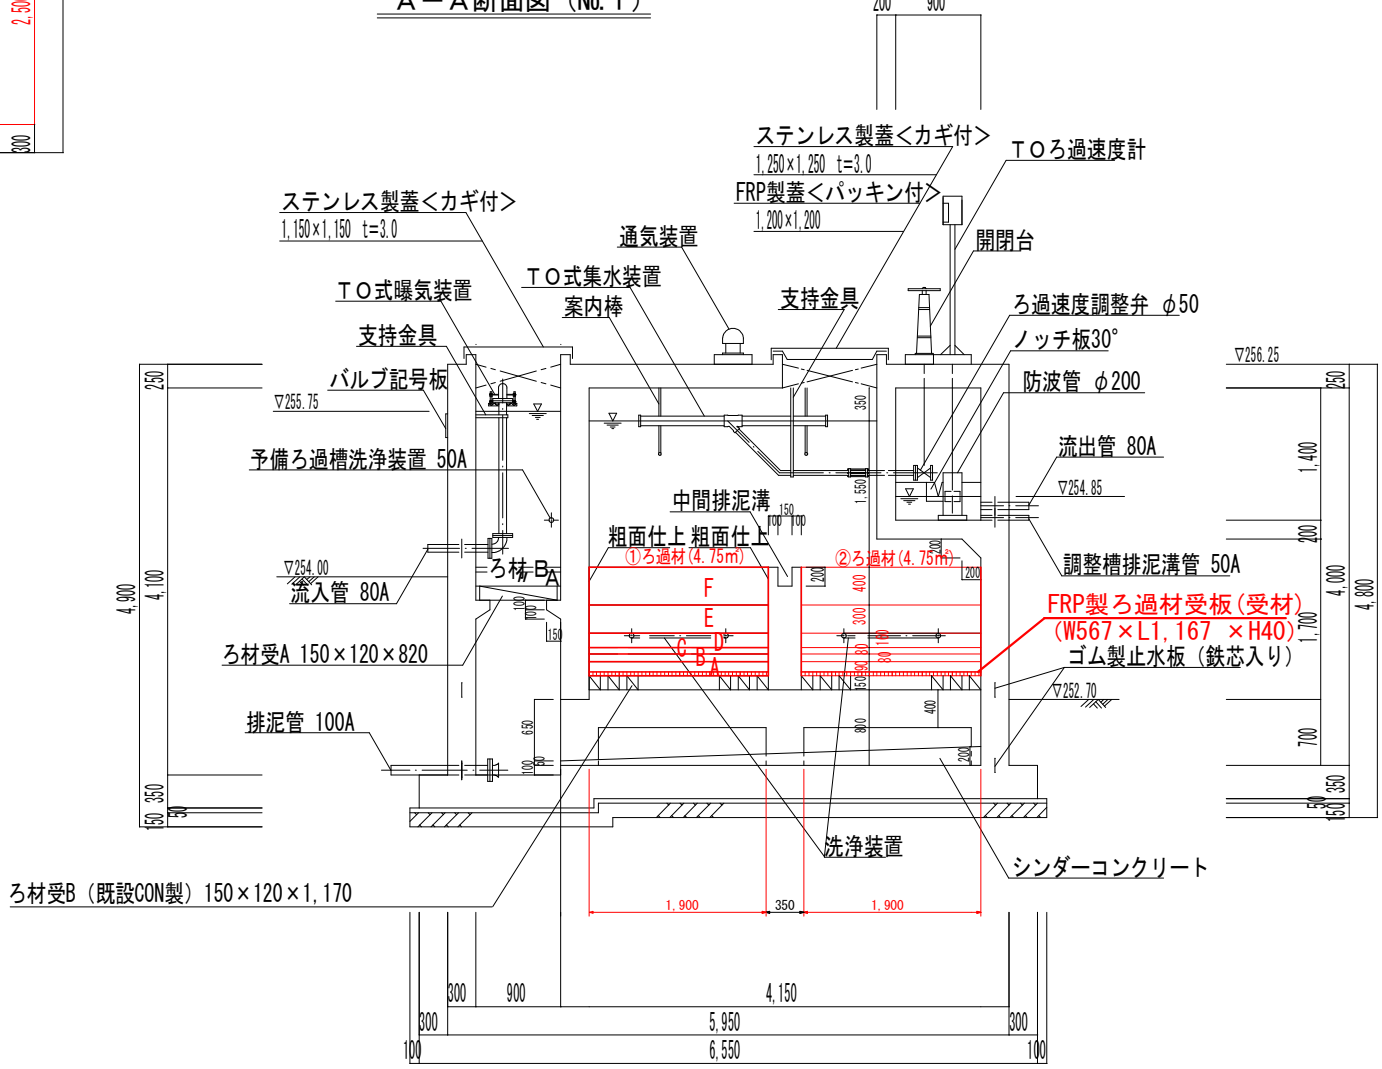

特許 T O式上向性ろ過池
1. 本装置には特許権があります。
1. 本装置の設計、製造を無断ですると特許権の侵害となります。
1. 本装置をご使用の際は下記へ必ずご連絡下さい。
① 岡田産業株式会社
開 発 事 業 部
岐阜市宇佐南4丁目17番10号 TEL (058) 272-3000
NO. 1 0 1 1 5 4

事業名	令和7年度 支上水第2号藤ノ川水道施設ろ過材取替工事		
図面名	ろ過池構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1/40	図面番号	1
会 社 名			
事業者名	四万十市上下水道課西土佐事業分室		