

工事平面図
S = 1 = 500



四万十市				
工事種別	令和7年度 上水工 第11号			
計画名称	中野地区集約団地配水管布設工事(2工区)			
計画名称	工事平面図	縮尺	図示	
路線河川名	青洲団地5号線			
工事箇所	高知県 四万十市 青洲			
設計種別	実施設計図			
事務用名	四万十市 上下水道課	図番	1	
会社名		番号	3	


配管詳細図1-1



詳細図 1


S = 1 : 50

(H=0.2 水路削孔)

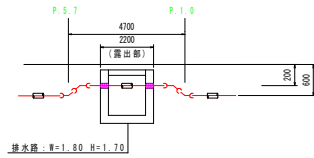


管 割 图

S=NON

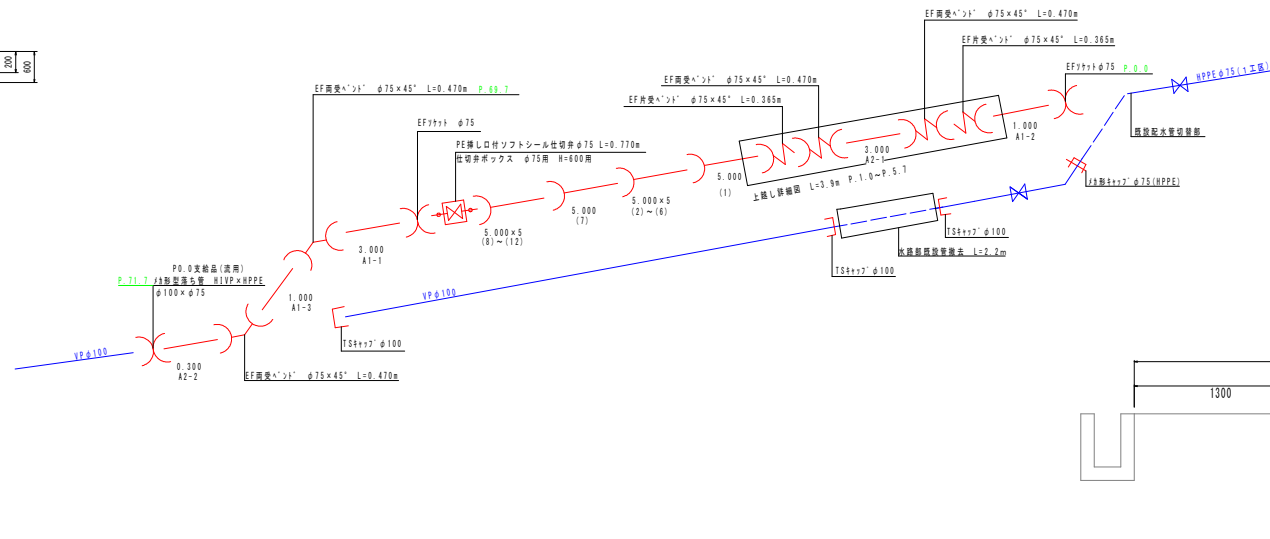


横断面
S=1:50



土工断面1

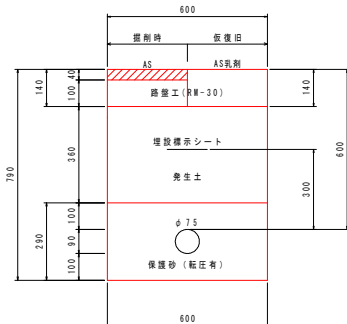 $S = 1 : 10$ 市道 車道 AS舗装(両切) H=0.6 ϕ 75

舗装構成図
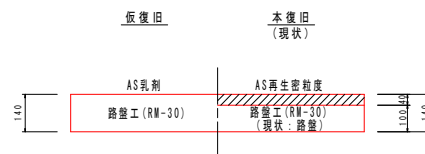
$$S = 1 : 10$$


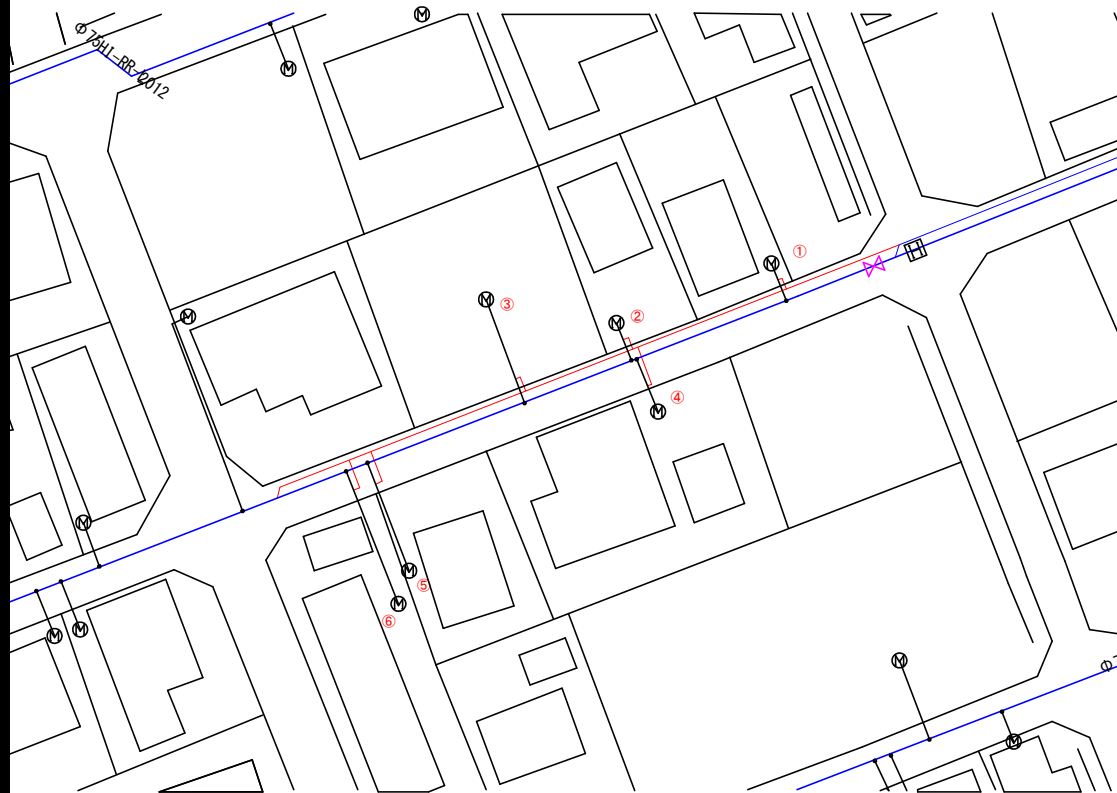
水運配水用ポリエチレン管切管調査 HPPEφ75：直管 L=5.000m

水処理場の汚水ポンプ室を調査						M12のポンプ室 1000mm		※7は切替位置	
番号	口径	切替組み合わせ				有効長	残管長	計	切替
(1)～(15)	75					5,000	0,000	5,000	0
A1	75					5,000	0,000	5,000	2
A2	75					3,300	1,700	5,000	2
合計									4

四 万 十 市			
工事種別	令和7年度 上水工 第11号 中野地区有明池配水管理修繕工事(工区I)		
図面名称	配管配置図1-1	図尺	図 示
路線河川名	有明池5号線		
工事箇所	高橋部 四万十市 有明		
設計者別	廣田設計所	図面 番号	2
事務所名	四万十市 上水工課課		3
会社名			


$$S=1=100$$

給水管接合替詳細図



止水栓ボックス標準図
S=1:10


※蓋、受枠はパイプ上面から130mmを基準に設置すること。

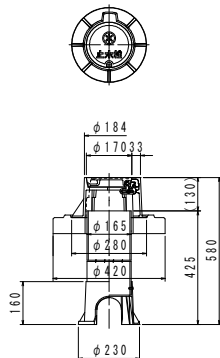


土工断面 A

$$S = 1 : 10$$

市道 車道 AS舗装(両切) H=0.6 ϕ 20

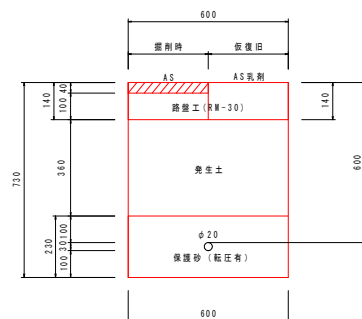

舗装構成図

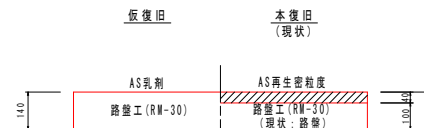
$$S = 1 : 10$$


給水管接合替詳細図


S=NON

※差込み(ワンタッチ式)継手には、樹脂製インコアを設置すること。
 ※止水栓より宅内側は、HIVPで施工すること。
 下図は標準的なものであり、既設管の配管状況により適宜対応すること。

(①②③部)

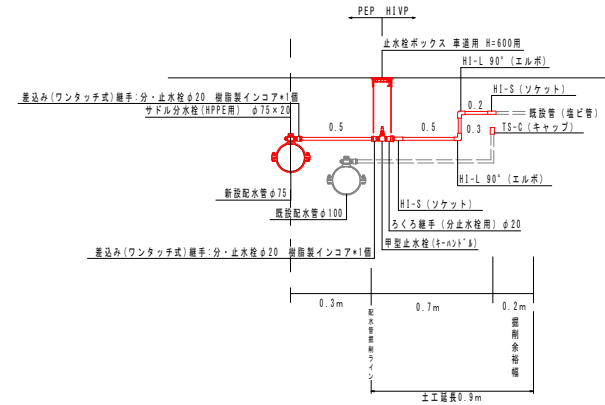

(456部)

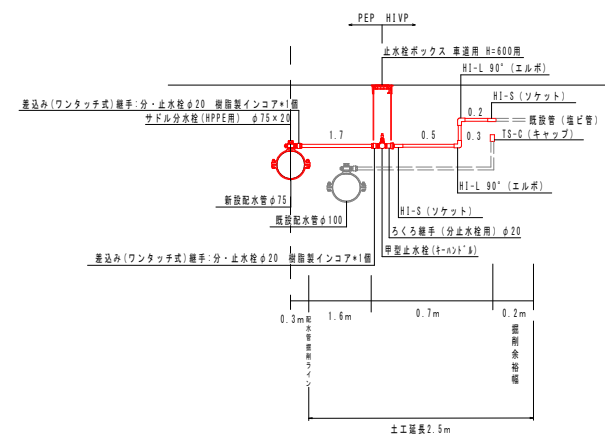

1箇所当り材料使用表

サドル分注栓 φ75×φ20 N=1個
PEP φ20 L=0.5m
H1VP φ20 L=1.0m
差込み(ワンタッチ式) 継手:分・止水栓用 φ20 N=2個
H1-L90° (エルボ) φ20 N=2個
H1-S (ソケット) φ20 N=2個
樹脂製インコク φ20 N=2個
甲型止水栓(キーハンドル) φ20 N=1個
ろくろ継手(分・止水栓用) φ20 N=1個
TS-C (キャップ) φ20 N=1個
止水栓ボックス R=600mm N=1個

1箇所当り材料使用表

サドル分水栓 φ75×φ20 N=1個
 PEP φ20 L=1.7m
 HIVP φ20 L=1.0m
 差込み（ワンタッチ式）継手：分・止水栓用 φ20 N=2個
 HI-190[®]（エルボ）φ20 N=2個
 HI-5（ソケット）φ20 N=2個
 樹脂製インシュア φ20 N=2個
 甲型止水栓（キーハンドル）φ20 N=1個
 ろくろ継手（分・止水栓用）φ20 N=1個
 TS-C（キャップ）φ20 N=1個
 止水栓ボックス H=600用 N=1個

四 万 十 市			
工事種別	令和7年度 上水工 第11号 中野地区有明団地配水管整備工事(2工区)		
図面名称	配水管線図面-1-2	縦尺	国 寸
図紙川名	有明団地5号線		
工事箇所	高尾橋 四万十市 有明		
設計種別	実施設計図	図面 番号	3
事務所名	四万十市 上下水道課		3
会社名			